


Transformador de aterramento YND1 IP 00 – Rede 13,8kV

Transformador de Aterramento Estrela aterrado Delta (Rede 13,8 kV) 2 s IP00												
Potência do trafo de acoplamento ou geração (kVA) (o que for maior)	Potência do trafo para Aterramento (kVA)	Xtrafo (% na base do trafo)	Ifase Regime Permanente (A)	Ineutro Regime Permanente (A)	Ifase de curta duração (2s) (A)	Ineutro de curta duração (2s) (A)	A máx (mm)	B máx (mm)	C máx (mm)	Massa (kg)	Modelo	Item Pólux
<=500	50	4,5	2,1	6,3	52	157	1200	1150	600	350	A	2.04.02.4908
501 - 1000	100	4,5	4,2	12,6	105	314	1250	1200	700	600	A	2.04.02.4655
1001 - 2000	200	4,5	8,4	25,1	209	628	1600	1200	720	850	A	2.04.02.4909
2001 - 3000	300	4,5	12,6	37,7	314	941	1600	1250	750	1070	A	2.04.02.4910
3001 - 4000	400	5,0	16,7	50,2	418	1255	1700	1350	850	1400	A	2.04.02.4911
4001 - 5000	500	5,0	20,9	62,8	523	1569	1750	1400	900	1500	A	2.04.02.4912

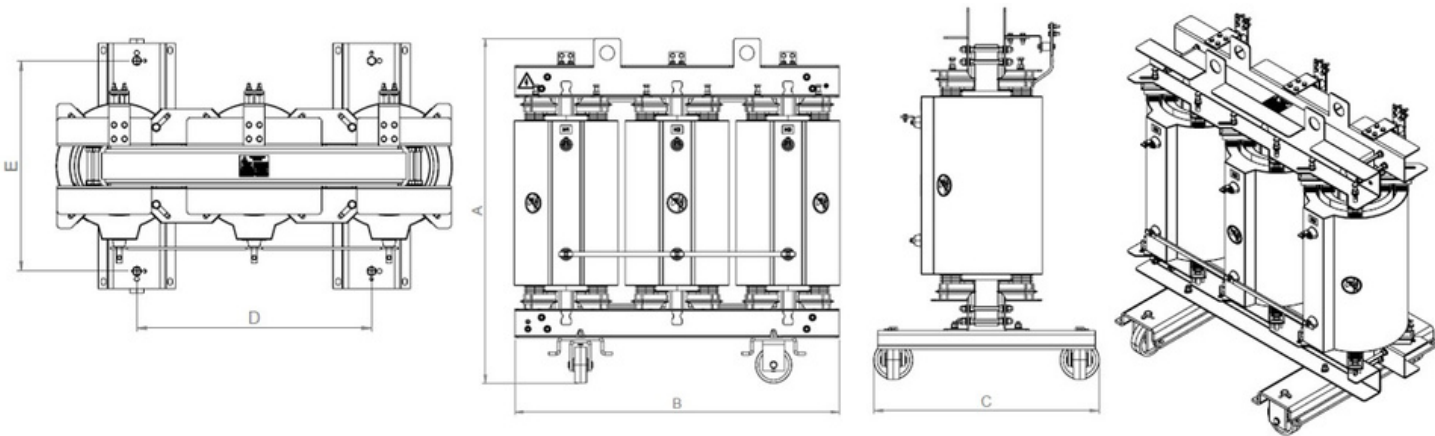

Transformador de aterramento YND1 IP 54 – Rede 13,8kV

Transformador de Aterramento Estrela aterrado Delta (Rede 13,8 kV) 2 s IP54												
Potência do trafo de acoplamento ou geração (kVA) (o que for maior)	Potência do trafo para Aterramento (kVA)	Xtrafo (% na base do trafo)	Ifase Regime Permanente (A)	Ineutral Regime Permanente (A)	Ifase de curta duração (2s) (A)	Ineutral de curta duração (2s) (A)	A máx (mm)	B máx (mm)	C máx (mm)	Massa (kg)	Modelo	Item Pólux
<=500	50	4,5	2,1	6,3	52	157	1300	1400	950	450	B-IP54	2.04.02.4908
501 - 1000	100	4,5	4,2	12,6	105	314	1300	1500	1050	700	B-IP54	2.04.02.4655
1001 - 2000	200	4,5	8,4	25,1	209	628	1800	1800	1150	1000	C-IP54	2.04.02.4909
2001 - 3000	300	4,5	12,6	37,7	314	941	1800	1800	1150	1250	C-IP54	2.04.02.4910
3001 - 4000	400	5,0	16,7	50,2	418	1255	1950	1900	1200	1500	C-IP54	2.04.02.4911
4001 - 5000	500	5,0	20,9	62,8	523	1569	1950	1900	1200	1700	C-IP54	2.04.02.4912

